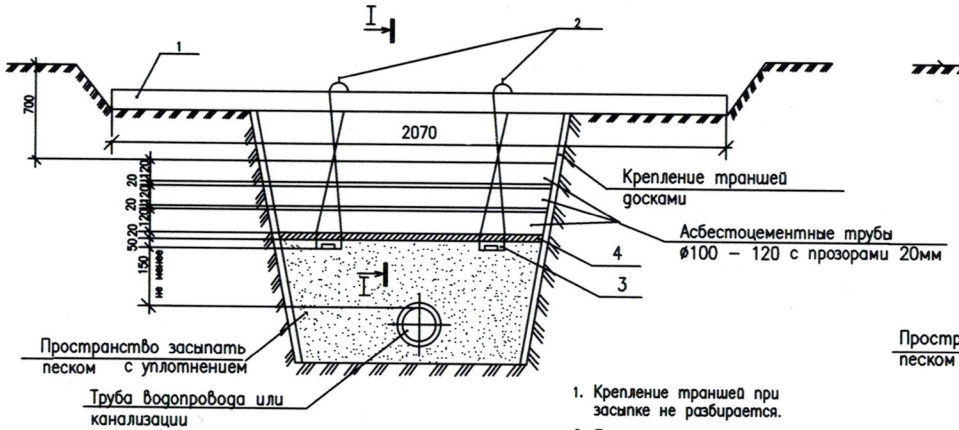

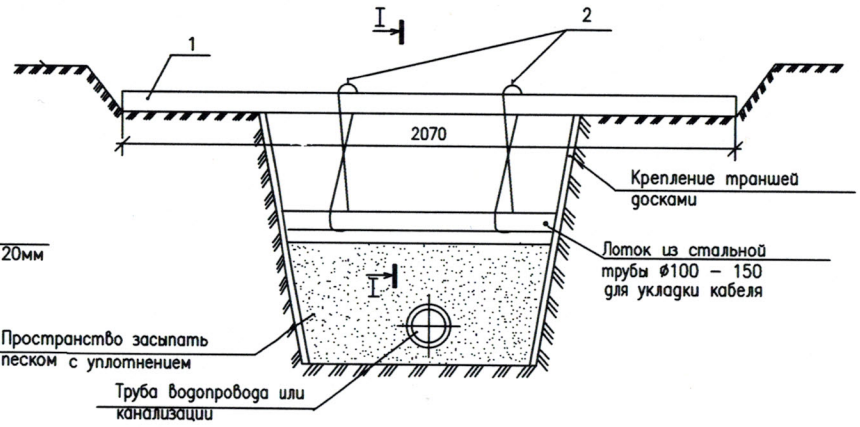

1. Крепление траншей при засыпке не разбирается.
2. Траншею засыпать песком с уплотнением.
3. Конструкция применяется на пересечении с водопроводом и канализацией.

I I

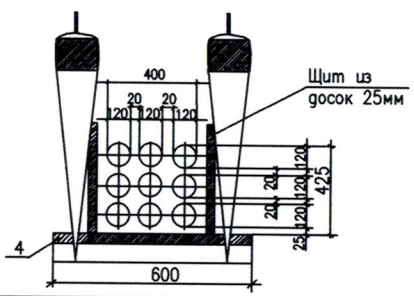

I I

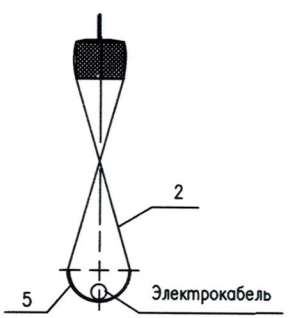

Марка позиц.	Обозначение	Наименование	К–во	Масса	Прим.
1	1.038. 1 – 1 Выпуск 4	Перемычка 10ПБ 21–27П	2	245	обмазать битумом
2		Проволочные скрутки из			
		катанки ГОСТ 5781–82			
		А–1–6 L =2000	4	245	
3		Швеллер $\frac{10\ ГОСТ\ 8240–89}{СТ\ 3КП2\ ГОСТ535–82^{*}}$			
		L = 600	2		
4		Щит деревянный, древе–			
		сина хвойная ГОСТ24454–80*			всего
		Доски 150х25 L = 1000	14		на щит 0,053м3
5		Лоток из стальной трубы ГОСТ 10704–91 ø 100–150 мм L =2000	1		

Привязан: 01.16–НВ

Решетова	п/п	
Инв. №		

Н.контроль	Наумов	п/п
Нач. отд.	Наумов	п/п
Проверил	Наумов	п/п
Разработал	Полторацкий	п/п

Взам. Инв N | Подпись и дата | Инв. N подл.

АГП НВК 001.03

Деталь устройства подвески телефонной канализации или электрокабеля над водопроводом ~~или канализацией~~

Р

ГРАЖДАНПРОЕКТ

Формат А2